Преобразователь избыточного давления ПДТВХ-1
Данные для заказа

Пример записи при заказе:

Преобразователь избыточного давления ПДТВХ - 1 - 02 - 1 - 0,25 - 0,5 - G1/2


1 2 3 4 5*

Преобразователь избыточного давления малогабаритный, выходной сигнал 4...20 мА, верхний предел измерений 0,25 Мпа, предел основной допускаемой погрешности 0,5%.

1. Конструктивное исполнение


ПДТВХ-1-02

Преобразователь избыточного давления малогабаритный

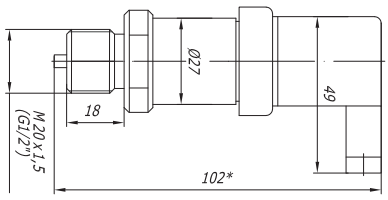

ПДТВХ-1-04

Преобразователь избыточного давления малогабаритный IP68

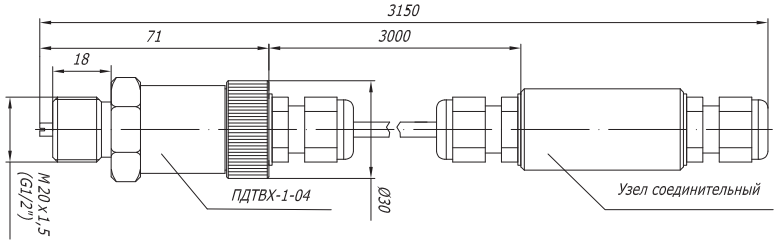

2. Выходной сигнал

1	4...20 мА
2	0,4...2,0 В

3. Верхний предел измерений, МПа

0,1; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0 (60 МПа версия ПДТВХ-1-01)


4. Предел основной допускаемой погрешности,%

0,25; 0,5; 1,0

5*. Присоединительная резьба (по умолчанию М20 х 1,5)

G1/2

Дополнительное оборудование:
Радиатор охладитель РТВХ для понижения температуры измеряемой среды.
При заказе указывается текстом.

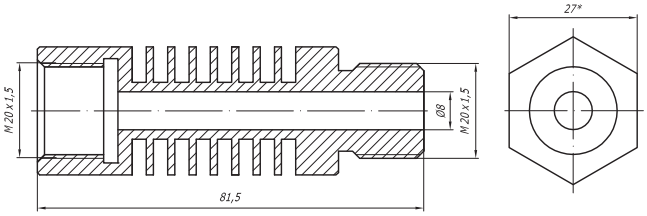

ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»
ул. Новая, д. 51в, г. Рязань,
Рязанская обл., Россия, 390027
Тел.: +7 (4912) 240-270
info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru

ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997