Научно-производственное предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН

390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В,
литера Ж, неж.пом.Н2
Тел./факс (4912) 24-02-70
e-mail: info@pulsarm.ru http: //www.pulsarm.ru

ПУЛЬСАР

Система менеджмента
качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

Модули цифровые импульсные счетчиков воды «Пульсар»М/Т
(без сигнала ошибки)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТЛИ.469445.129-05 РЭ (Ред.1)

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модули цифровые импульсные счетчиков воды «Пульсар» многоструйных/ турбинных предназначены для съема и передачи сигнала со счетчиков воды «Пульсар» (или аналогичных) о количестве воды, прошедшей через счетчик воды на контролирующий прибор.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Габаритные размеры 51,5х37х88,5 мм.
2 Рабочий диапазон температур от минус10 до плюс 50 °С.
3 Крепление корпуса в посадочное место счётчика воды.
4 Степень защиты корпуса IP68.
5 Тип выхода: отрытый коллектор.
6 Питающее напряжение 3V, встроенная литиевая батарея.
7 Допустимый ток – 50 мА.
8 Допустимое напряжение не более 36 В.
9 Длительность импульса – 125 мсек.
10 Вес импульса – 10 л/имп.
11 Режим работы – непрерывный.
12 Срок службы – не менее 12 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- модуль – согласно заказа;
- винт пластиковый – согласно заказа;
- паспорт – 1 шт. на партию.

4 КОНСТРУКЦИЯ

Модуль изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления в посадочное место счётчика воды.

На счетчике модуль фиксируется при помощи пластикового винта, входящего в комплект поставки.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ЮТЛИ.408842.018 ТУ при использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 6 лет при соблюдении условий п.5.1.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль(и) цифровые импульсные счетчиков воды «Пульсар» М/Т (без сигнала ошибки) зав.№№_____
_____
_____ соответствует(ют) требованиям технических условий ЮТЛИ.408842.018 ТУ и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

ОТК Дата выпуска

Приложение **Габаритный чертеж**

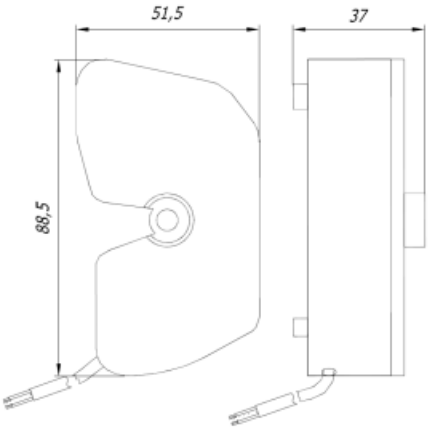


Схема подключения:

«+» - коричневый вывод;
«-» - белый вывод.