
ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997

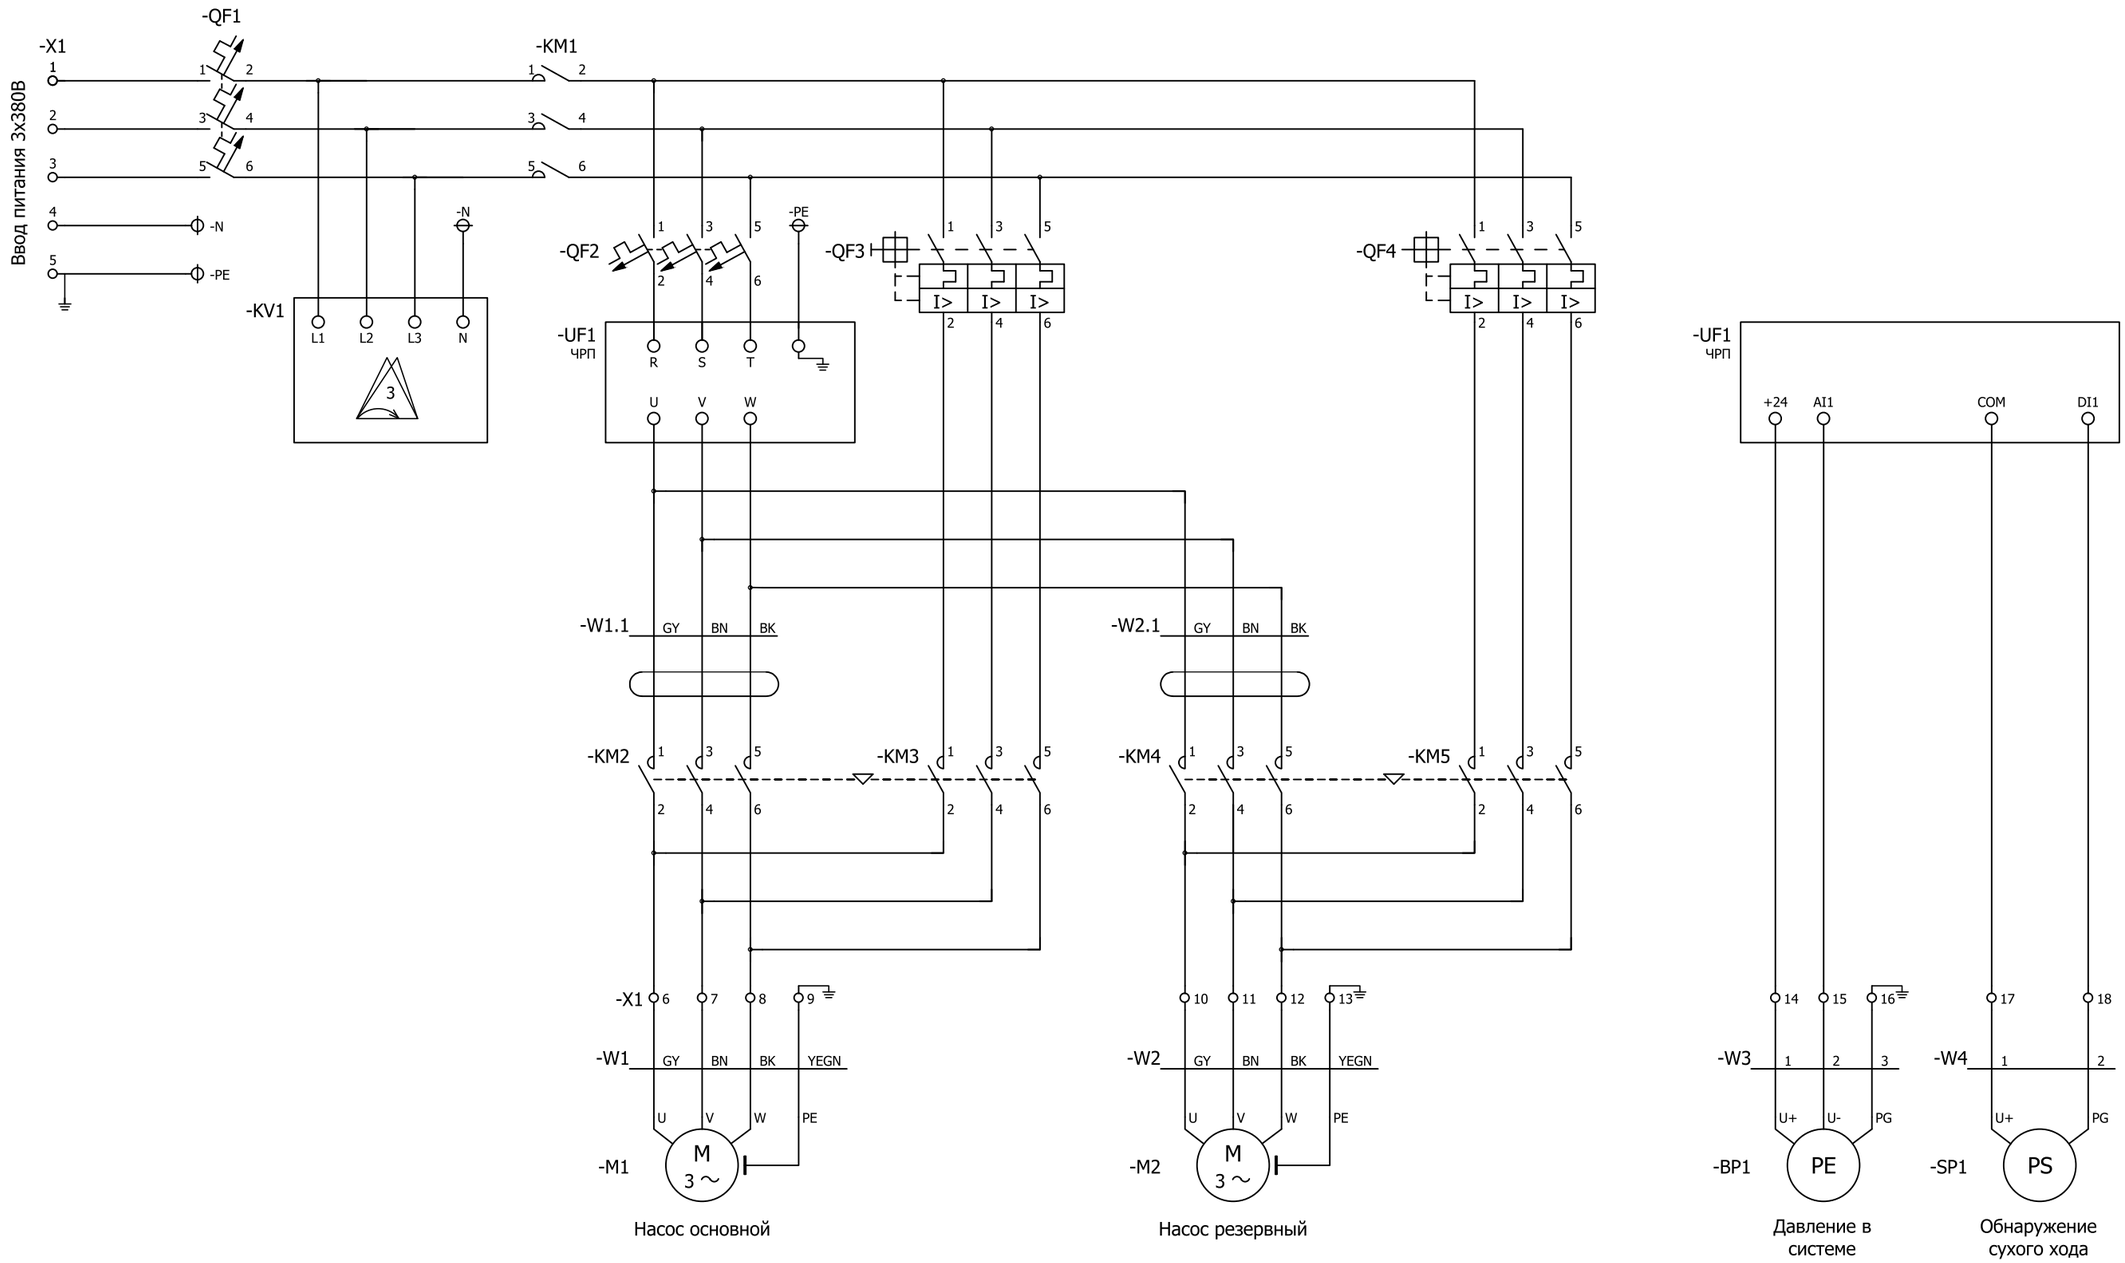

-X1	1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16		17	18		19	20		21	22		23	24
	Ввод питания 3Ф 380В						Насос №1 основной					Насос №2 резервный					Датчик давления 4-20 мА (давление в системе)				Реле давления (сухой ход)			Внешний останов			Работа станции			Неисправность станции

						Схема внешних подключений СПД (1 раб./1 рез.)
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Лист

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.