Теплосчетчик «Пульсар» с двумя расходомерами
Структура меню (Ред. 5.2.3)
(расходомер-вычислитель)

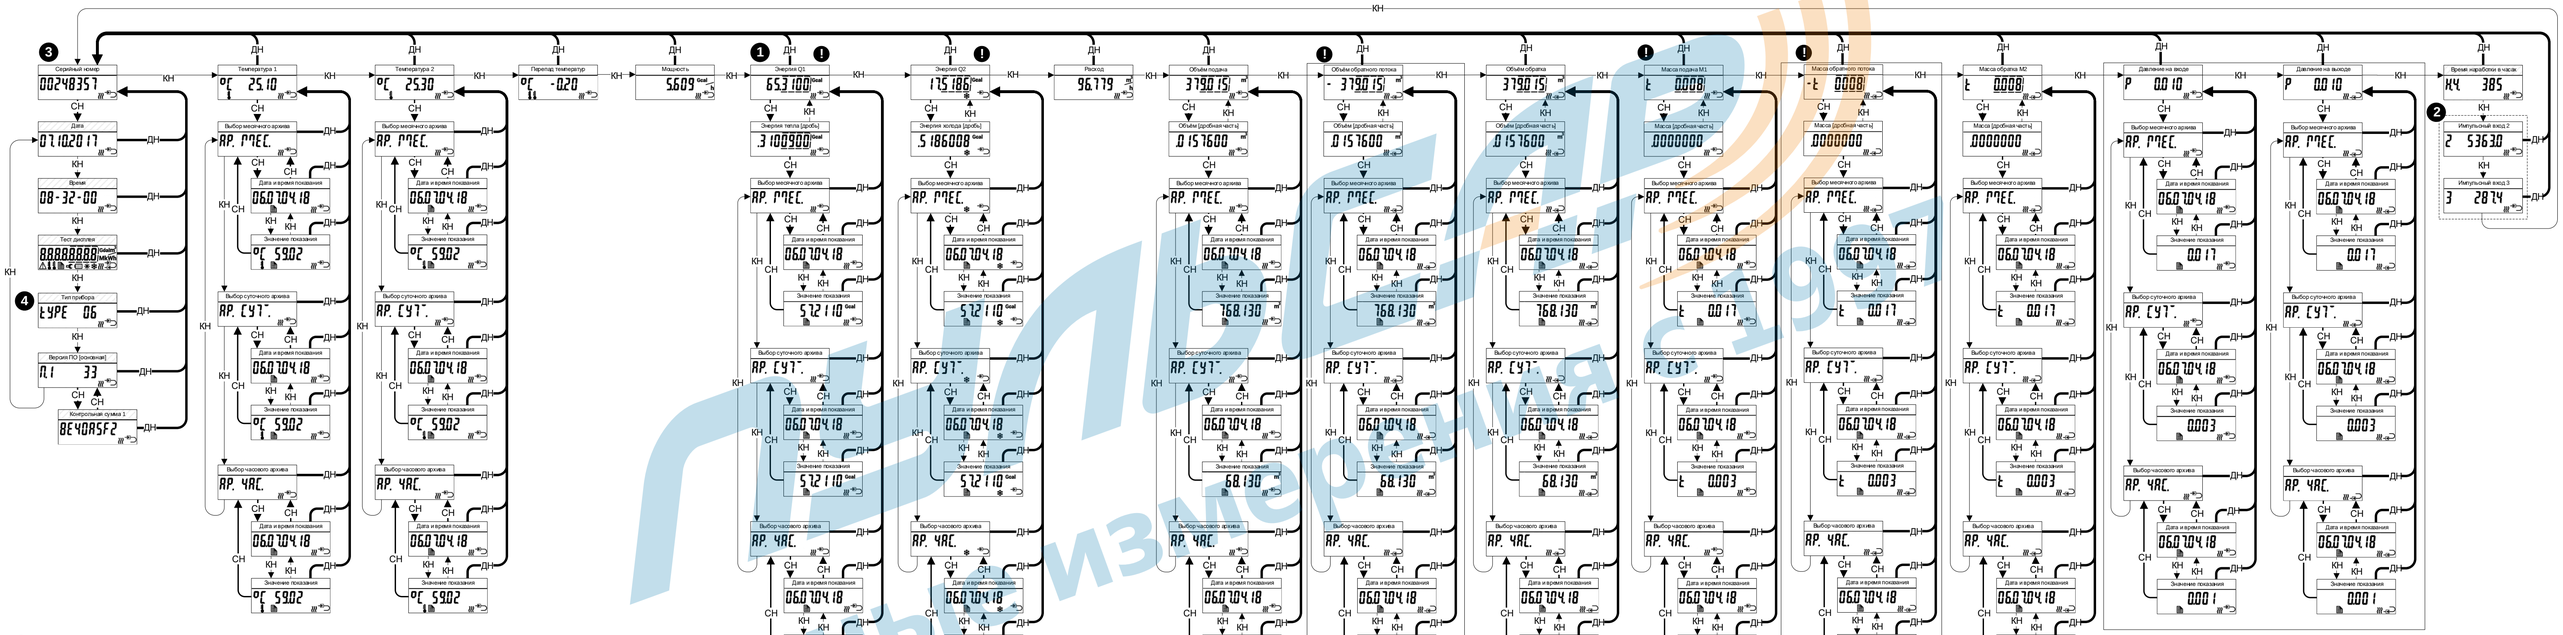

1. при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии

2. штрихом выделены пункты объёмов по импульсным входам

3. - счетчик тепла
   - счетчик холода
   - комбинированный счетчик тепла/холода

4. **05** – счетчик тепла с расчетом массы, объем и масса второй трубы не участвуют в расчете энергии, но сохраняют в архивах. Расчетная формула Q=M1(h1-h2)
   06 – счетчик тепла с расчетом массы, объем и масса второй трубы участвуют в расчете энергии. В архивах сохраняются два объема и две массы. Расчетная формула Q=M1(h1-h2)+(M1-M2)(h2-hx)
   07 – счетчик тепла с расчетом массы, объем и масса второй трубы участвуют в расчете энергии. В архивах сохраняются два объема и две массы. Рассчитываются две энергии Q1 – Энергия отопления, Q2 – энергия отобранной/утерянной воды.
   Расчетная формула Q1=M1(h1-h2), Q2=(M1-M2)(h2-hx)

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек

ПУЛЬСАР
УМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ с 1991

Теплосчетчик «Пульсар» с двумя расходомерами
Структура меню (Ред. 5.2.3)
(расходомер)

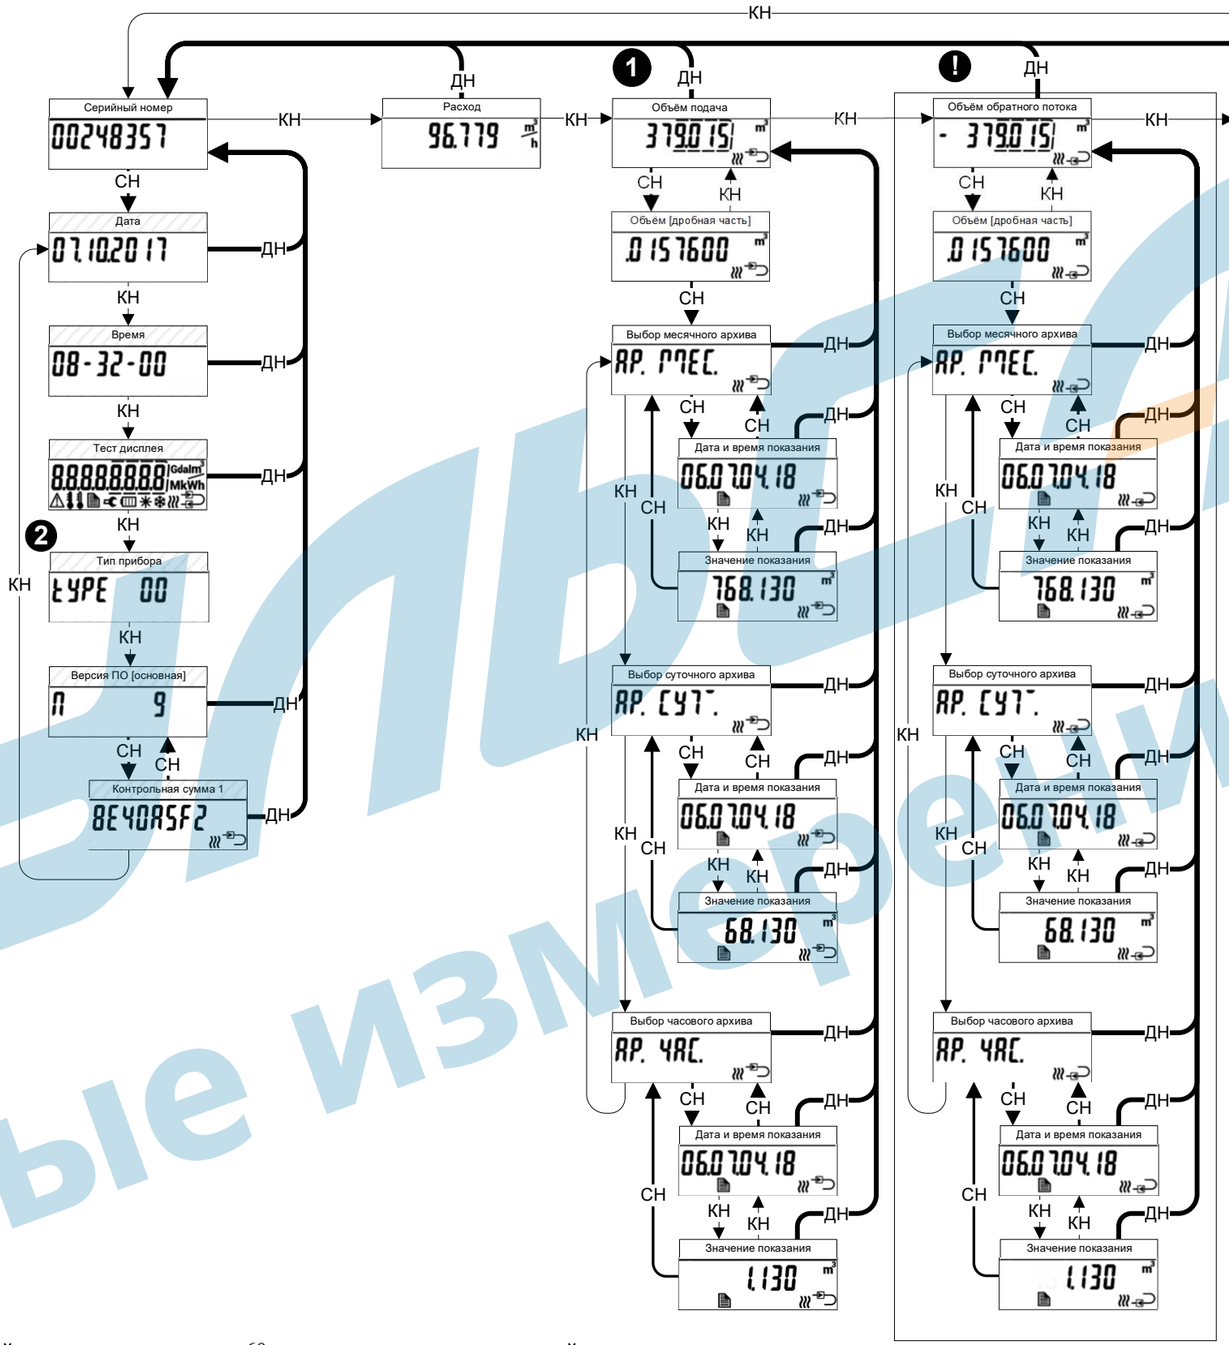

1 при бездействии кнопки в течении 60 сек происходит автоматический переход к пункту энергии

2 00 – счетчик воды

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек

Пульсар
умные измерения с 1991