

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

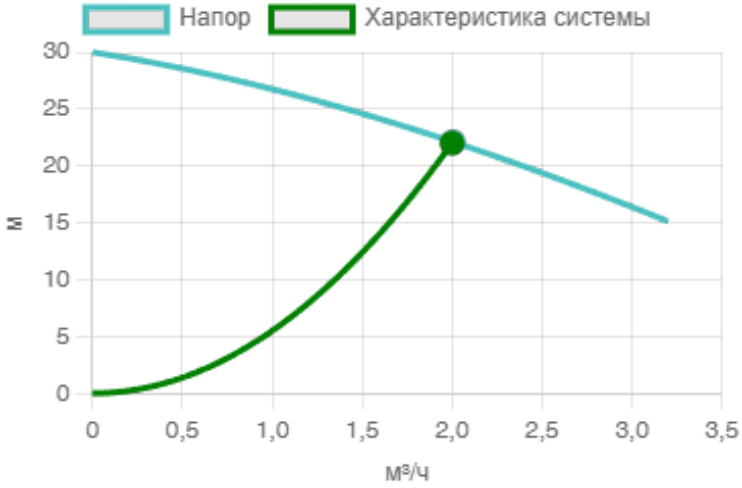

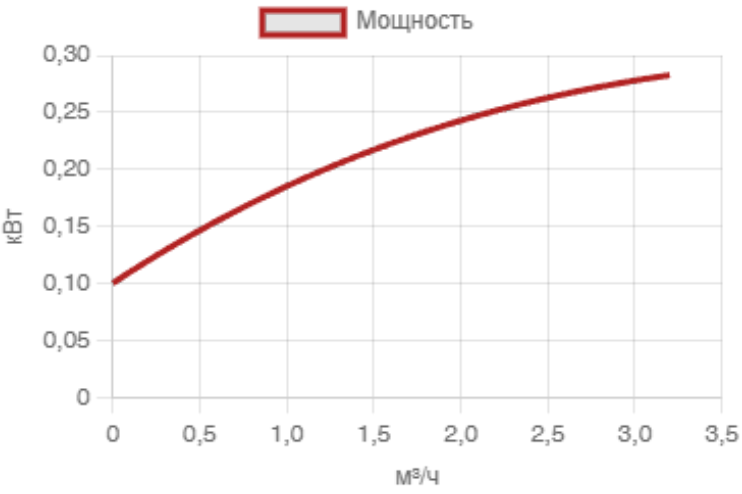


**Заданные параметры**

| | |
|---|---|
| Целевой расход, м³/ч | 2 |
| Целевой напор, м. | 22 |
| Назначение системы | |
| Заданная статическая высота напора, м | 0 |

**Расчетные параметры**


| | |
|---|---|
| Расчетный расход, м³/ч | 2,01 |
| Расчетный напор, м. | 22,11 |

**Параметры прибора**

| | |
|---|---|
| Модель | «Пульсар» BLT 2-3 |
| Артикул | H00081215 |
| Тип | Вертикальный многоступенчатый |
| Номинальная мощность, кВт. | 0,37 |
| Номинальный ток, А. | 0,95 |
| Допустимое падение напряжения, % | 10 |
| Расход минимальный, м³/ч | 0 |
| Расход максимальный, м³/ч | 3,2 |
| Вес, кг. | 15 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое соединение |
| Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм. | 25 |
| Диаметр патрубка на напорной стороне, мм. | 25 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Степень защиты | IP55 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| КПД (при заданных параметрах), % | 45,77933 |
| Класс эффективности мотора | IE3 |
| Максимальная температура перекачиваемой среды, °C | 70 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 64,3 |
| Назначение системы | ХВС, ВПВ, Подпитка |
| Подключение к электрической сети | 380В/50Гц |

1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

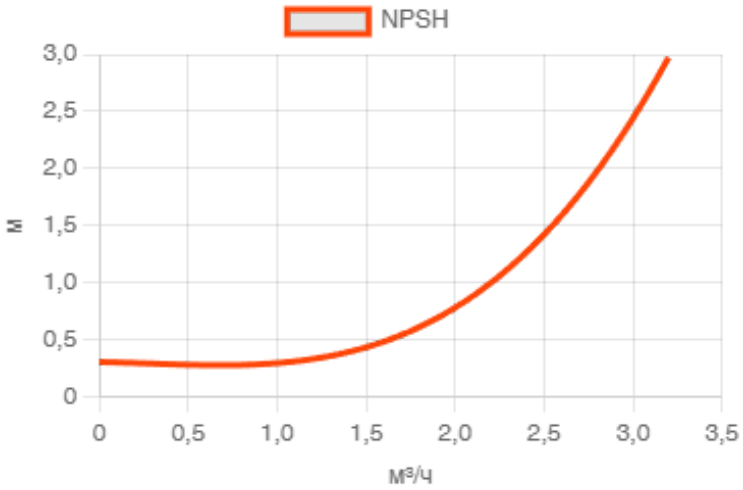


1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран