

умные измерения с 1997

Научно-производственное предприятие
ТЕПЛОВОДОХРАН
Разработка и производство средств автоматизации, приборов и систем учета энергоресурсов

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001



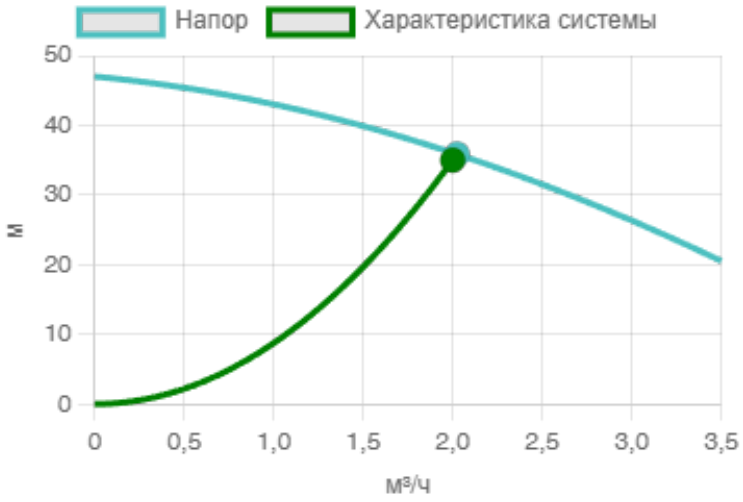

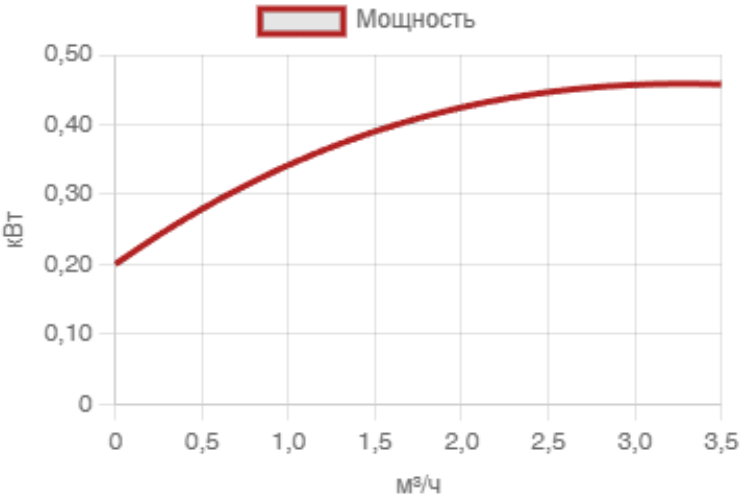

Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	2
Целевой напор, м.	35
Назначение системы	
Заданная статическая высота напора, м	0

Расчетные параметры


Расчетный расход, м³/ч	2,02
Расчетный напор, м.	35,85

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» BWJ 2-5
Артикул	H00081226
Тип	Горизонтальный многоступенчатый
Номинальная мощность, кВт.	0,55
Номинальный ток, А.	1,34
Допустимое падение напряжения, %	10
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	3,5
Вес, кг.	11
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения к трубопроводу	Резьбовое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	25
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	25
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	44,615498
Класс эффективности мотора	IE2
Максимальная температура перекачиваемой среды, °C	70
Максимальное рабочее давление, бар	10
Максимальный уровень шума, дБа	57
Назначение системы	ХВС, ВПВ, Подпитка
Подключение к электрической сети	380В/50Гц

1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран

ООО научно-производственное предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН» Тел.: +7 (4912) 240-270, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в., р/с №40702810653100120227 в Рязанском ОСБ №8606 г. Рязань, к/с №30101810500000000614, БИК 046126614, ОКПО 44883489, ОГРН 1026201107800, ИНН/КПП 6230028315 / 623001001

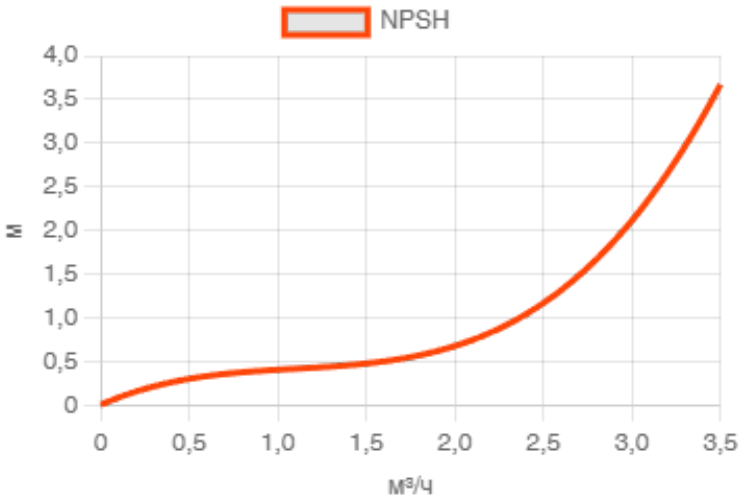

1997 - 2026 © ООО НПП Тепловодохран